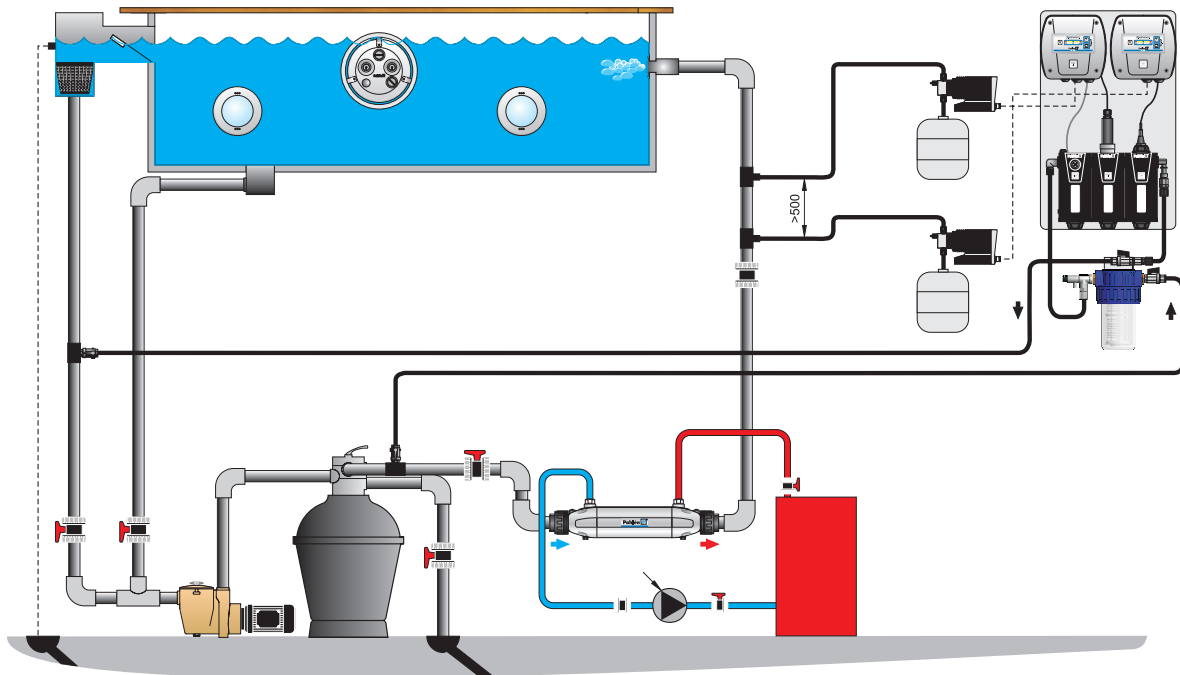


Förfilter - anslutning mot MiniMaster**Pre-filter - connection to MiniMaster****Префильтры: подсоединение к MiniMaster****Filtr wstępny – połączenie do MiniMaster****Förfilter - ihopmontering**

Alla gängor ska tätas med gängtape eller liknande.

Fäste A med tillhörande kopplingar kan monteras spegelvänt.

Observera flödesriktningen (F).

Pre-filter - assembly

All threads must be sealed using thread tape or similar.

Attachment A and associated couplings can be installed inverted.

Note the direction of flow (F).

Префильтр: монтаж

Загерметизировать резьбовые соединения при помощи тефлоновой ленты или т.п.

Скоба A с прилагающимися муфтами может монтироваться в зеркальном положении.


Необходимо соблюдать направление (F).

Filtr wstępny – montaż

Wszystkie gwinty muszą zostać uszczelnione za pomocą taśmy do uszczelniania gwintów lub podobnej.

Element A oraz powiązane z nim złączki można zainstalować jako odwrócone.

Zwróć uwagę na kierunek przepływu (F).

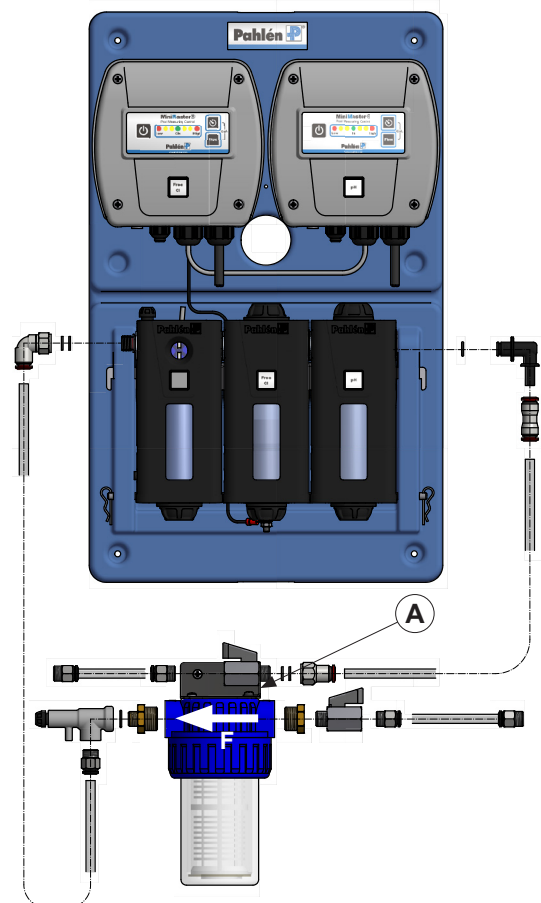

ENGLISH

- A Valve bracket
 B Measurement water tap
 C Measurement water outlet
 F Direction of flow

1. Hose PE Ø8/5.4
 2-6. **Included in: Couplings MiniMaster
 7. Lid
 8. Spacer
 9. Filter cartridge
 10. O-ring 66.27x3,53
 11. Container
 12. Nut lid/container
 13-24. *Included in: Couplings Prefilter

Planpacking
 Gasket
 Уплотнительные кольца
 Uszczelka
 **3 (2x)

O-ring
 Уплотнительное кольцо
 Pierścień uszczelniający
 typu „O-ring” 9.25x1.78
 4**

SVENSKA

- A Ventolfäste
 B Kran för mätvatten
 C Uttag av mätvatten
 F Flödesriktning

1. Slang PE Ø8/5.4
 2-6. **Ingår i:
 Kopplingar MiniMaster
 7. Lock
 8. Distans
 9. Filterpatron
 10. O-ring 66.27x3,53
 11. Behållare
 12. Mutter lock/behållare
 13-24. *Ingår i:
 Kopplingar Förfilter

To pool
 В бассейн
 Do basenu

O-ring
 12.1x1.6
 *14

POLSKI

- A Uchwyt zaworu
 B Kranik wody do pomiarów
 C Wylot wody do pomiarów
 F Kierunek przepływu

1. Przewód elastyczny
 PE Ø8/5.4
 2-6. **Wchodzi w skład: złączki
 MiniMaster
 7. Pokrywa
 8. Przekładka
 9. Wkład filtra
 10. Pierścień uszczelniający
 typu „O-ring” 66.27x3,53
 11. Pojemnik
 12. Pokrywa z nakrętką/
 pojemnik
 13-24. *Wchodzi w skład:
 złączki filtra wstępnego

РУССКИЙ

- A Крепление вентиля
 B Кран для отбора проб воды
 C Патрубок для отбора проб воды
 F Направление потока

1. Жесткий шланг из полиэтилена Ø8/5.4
 2-6. **Включено в: набор соединительных элементов MiniMaster
 7. Крышка
 8. Уплотнительные кольца
 9. Картридж префильтра
 10. Уплотнительное кольцо 66.27x3.53
 11. Стакан префильтра
 12. Держатель стакана префильтра
 13-24. *Включено в: набор соединительных элементов префильтра

