

SVENSKA

1. Flödesvakt plast, art.nr 12870, 240V AC 10A
2. Anbörningsbygel
3. Rör
4. Flödesvakt metall, art.nr 12860, 230V AC 0,35A

Installation el

Flödesvakten skall kopplas till kontaktorernas styrspänningskrets. Se elschema nedan.

ENGLISH

1. Flow switch plastic, item no.12870, 240V AC 10A
2. Saddle clamp
3. Pipe
4. Flow switch metal, item no.12860, 230V AC 0,35A

Electrical installation



The flow switch must be connected to the contactor control circuit. See the connection diagram below.

РУССКИЙ

1. Датчик потока из пластика, артикул 12870, 240В, 10А
2. Отвод седельный
3. Трубопровод
4. Датчик потока из металла, артикул 12860, 230В, 0,35А

Подключение к электросети

Датчик потока должен быть подключен к контактору контроля управления.
См. схему подключения ниже.

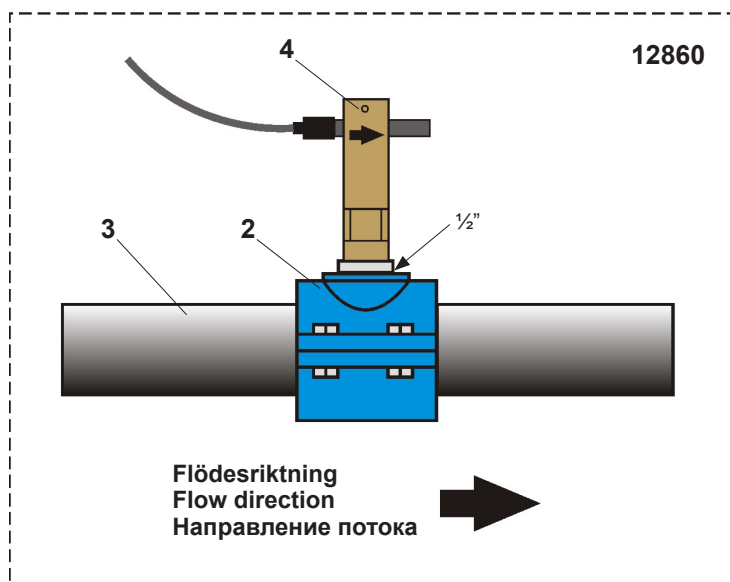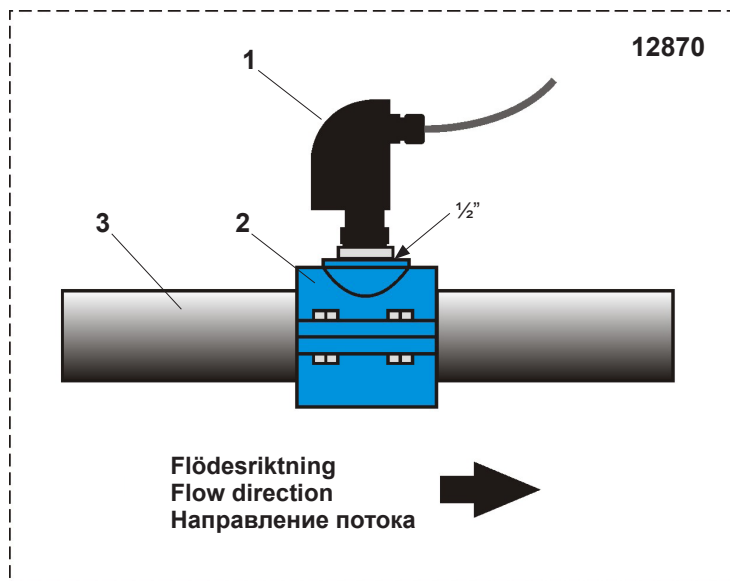

3~400V

